

# Инструкция по работе с сервисом по учету умерших.

## 1. Работа с сервисом по учету умерших.

При обработке материала после подтверждения ГРЗ Вы получаете список регистрационных операций. (рис.1)

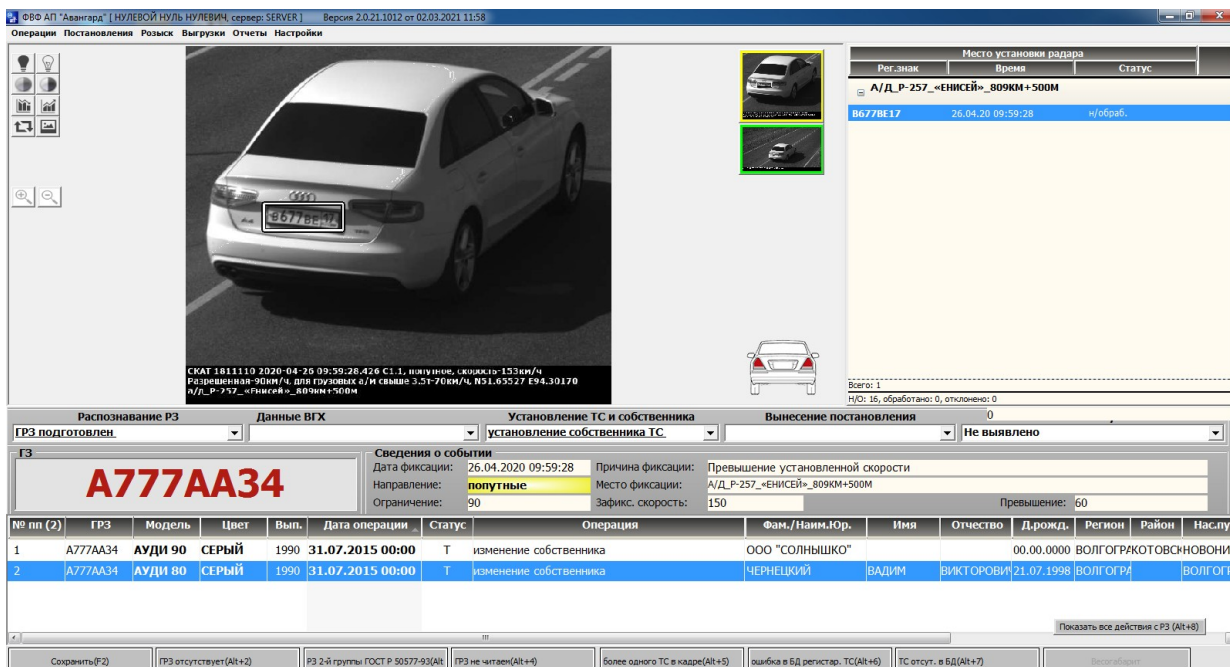


Рис. 1 «Получение списка регистрационных операций»

При выборе регистрационной операции, соответствующей дате совершения правонарушения, система сама, автоматически отправляет запрос к сервису по учету умерших. (рис.2)

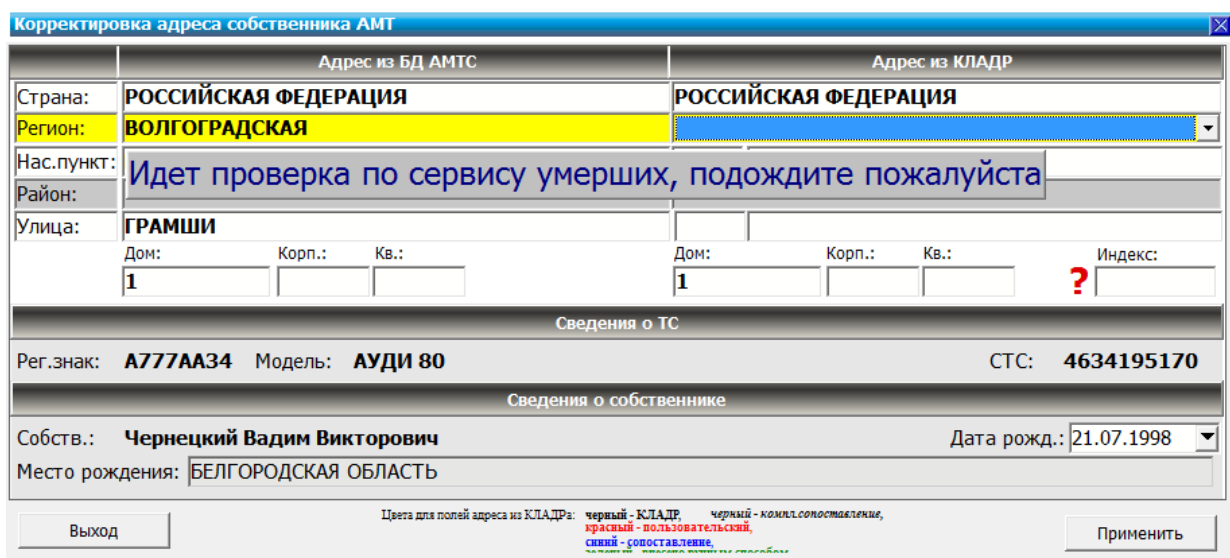


Рис. 2. «Проверка по сервису умерших»

Если собственник в базе умерших не значится, то обработка продолжится в штатном режиме. Если данные собственника будут имеются в учете умерших, то программа выдаст сообщение, что собственник числится в учете умерших и автоматически предложит перевести материал в брак (рис.3).

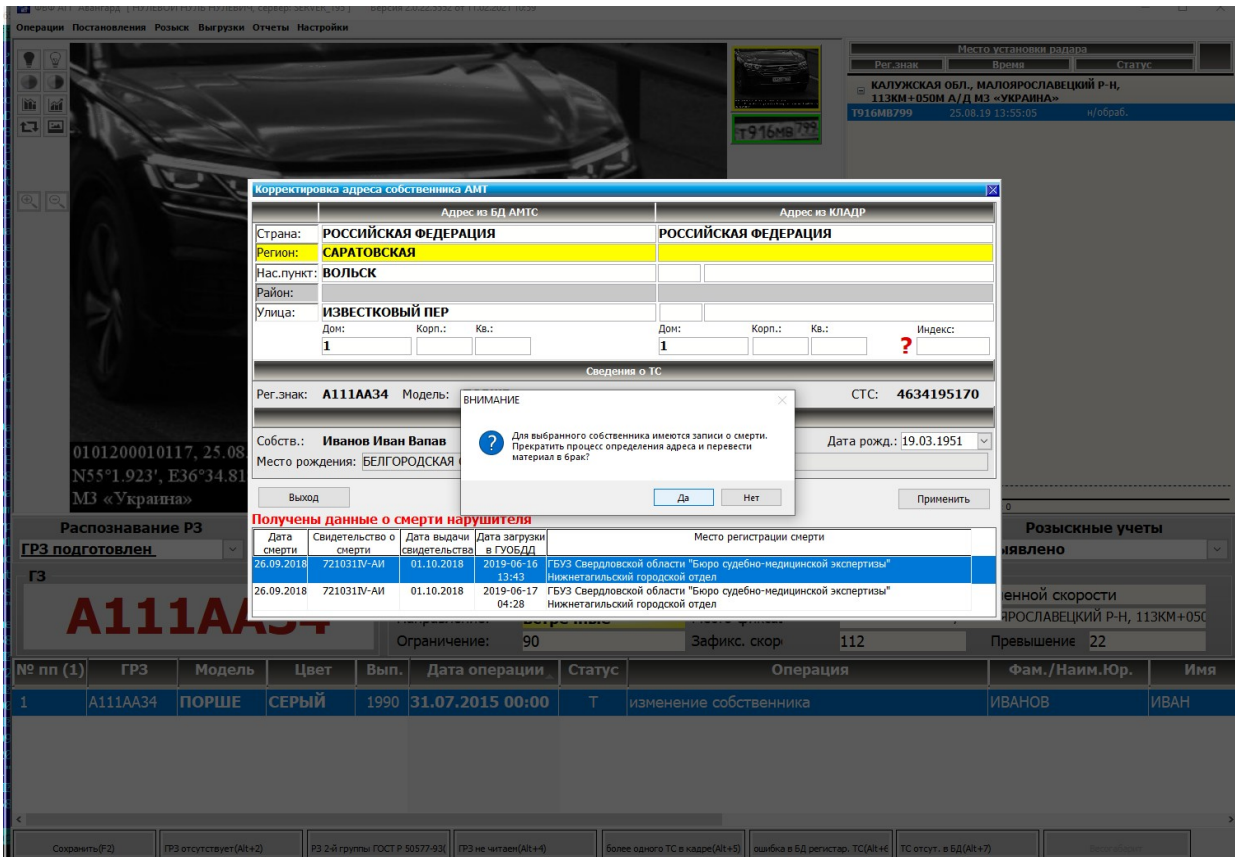


Рис.3 «Перевод в брак при обнаружении у собственника свидетельства о смерти»

При подтверждении перевода в брак устанавливается статус «Собственник ТС на учёте умерших» (рис. 4)

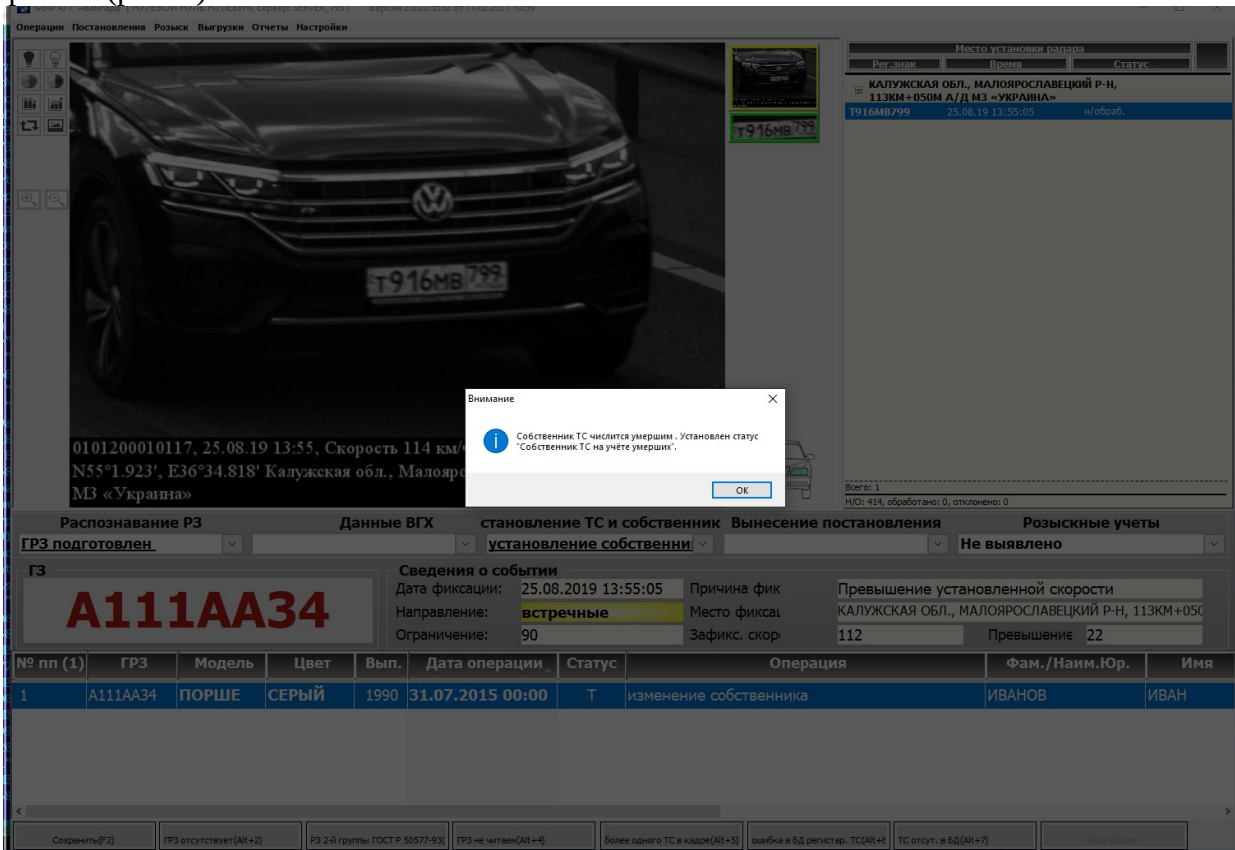


Рис.4 «Установлен статус «Собственник ТС на учёте умерших»

## 2. Включение проверки по учету умерших.

Для включения проверки по сервису учета умерших необходимо в веб-приложении «Авангард» установить значение «Да» настройки 5.36 . (рис.5)

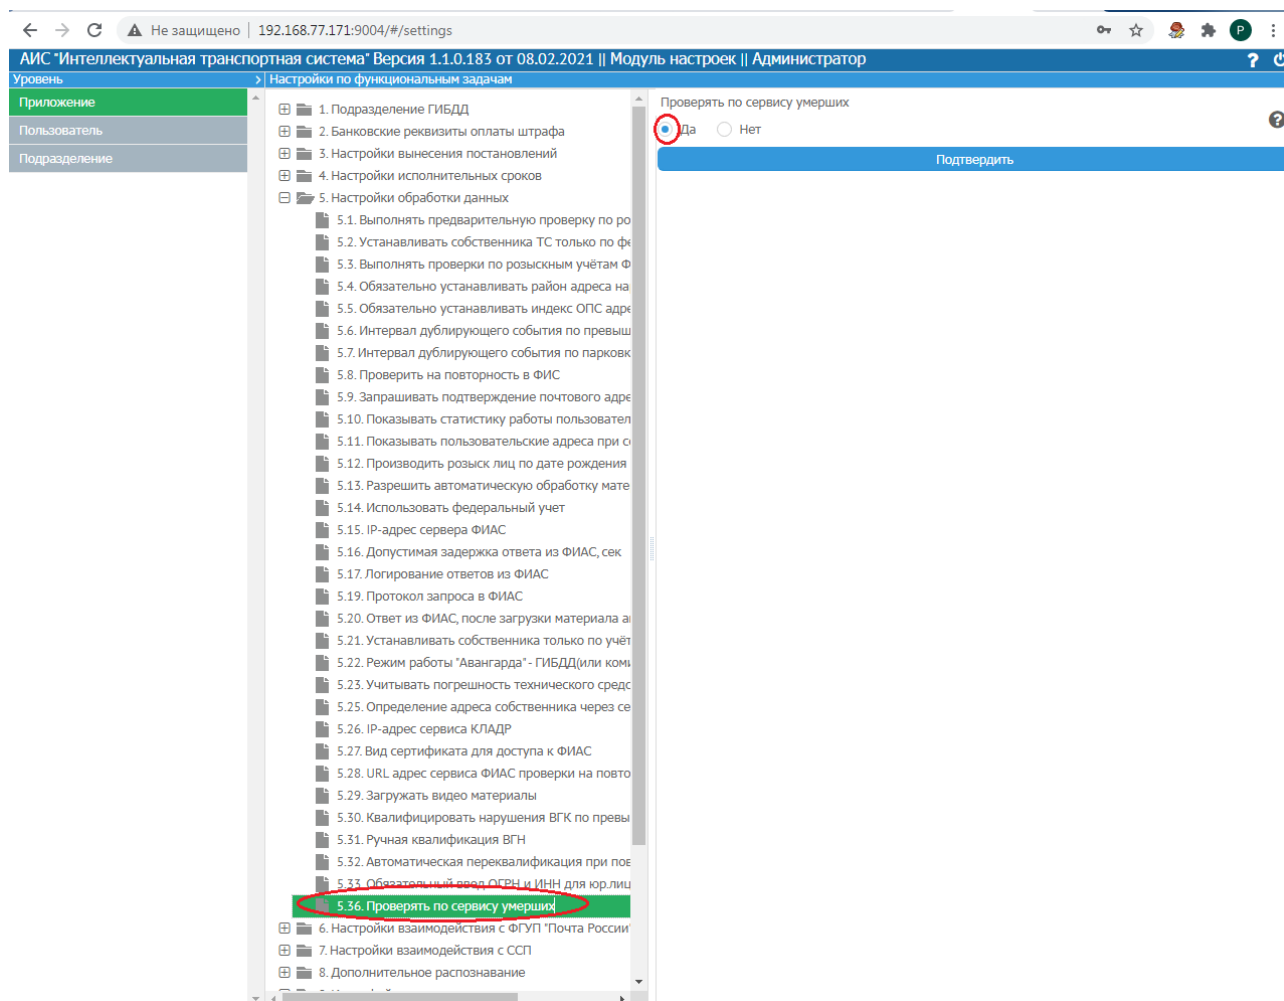


Рис.5 «Включение настройки проверки по сервису умерших»

После применения настройки необходимо убедиться, что данная настройка правильно отображается в приложении РВ «Авангард».(рис.6)

Настройки	
5.22 Режим работы "Авангарда" - ГИБДД(или комиссия МО)	Да
5.23 Учитывать погрешность технического средства	Да
5.24 Месторасположение лога из ФИАС	C:\Program Files\Rainbowsoft\Spectrum\ap_fvf\log
5.25 Определение адреса собственника через сервис КЛАДР	Да
5.26 IP-адрес сервиса КЛАДР	192.168.77.171:9003
5.27 Вид сертификата для доступа к ФИАС	Полный
5.28 URL адрес сервиса ФИАС проверки на повторность АП	http://192.168.77.171:7997/csp/fsadm/SOAP.AdmpReplay.cls
5.29 Загружать видео материалы	Да
5.30 Квалифицировать нарушения ВГК по превышению габаритов	Да
5.31 Ручная квалификация ВГН	Да
5.32 Автоматическая переквалификация по повторности	Нет
5.36 Проверять по сервису умерших	Да

Рис.6. «Настройка 5.36 в РВ «Авангарде»